renouvellement des câbles haute tension antérieurs à 1980

***Communes alimentées par ces réseaux** : Bourg St Maurice*
Emplacement des travaux (liste des routes):ARC 1600

Réf. Dossier ENEDIS : DA24/029504

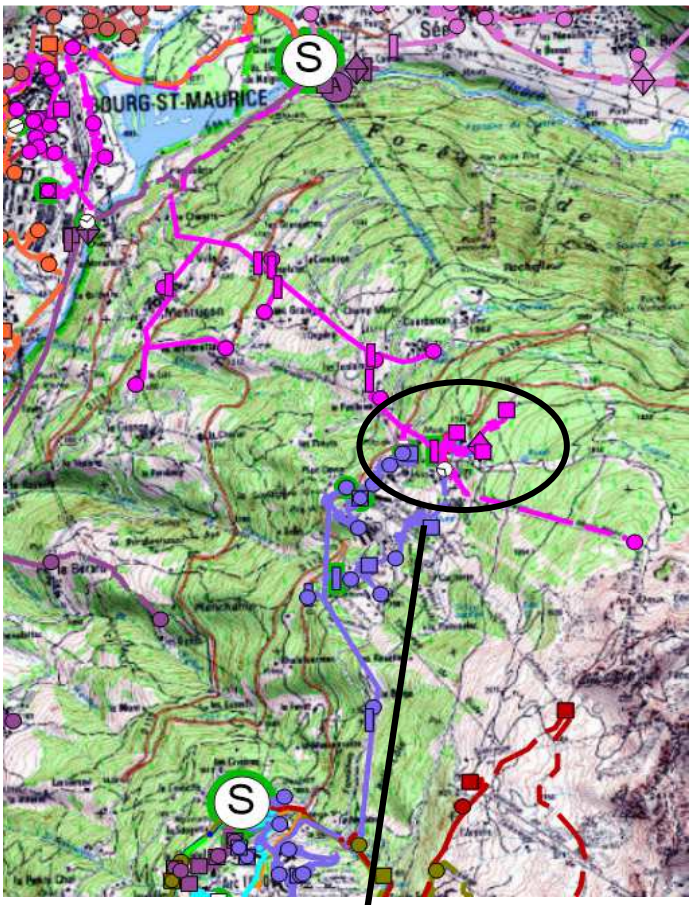

Nature des travaux :

renouvellement de 660 m de câble haute tension souterrain

Faits déclencheurs :

- Plan de renouvellement des câbles haute tension antérieurs à 1980

Gains attendus :

- Amélioration de la qualité de fourniture de l'électricité dans la zone de ARC1600 , 2038 clients concernés

Légende :

: Réseau Haute Tension Souterrain existant

: Réseau Haute Tension Aérien existant

: Nouveaux Réseaux Haute Tension Souterrains

: Réseaux Haute Tension aériens déposés

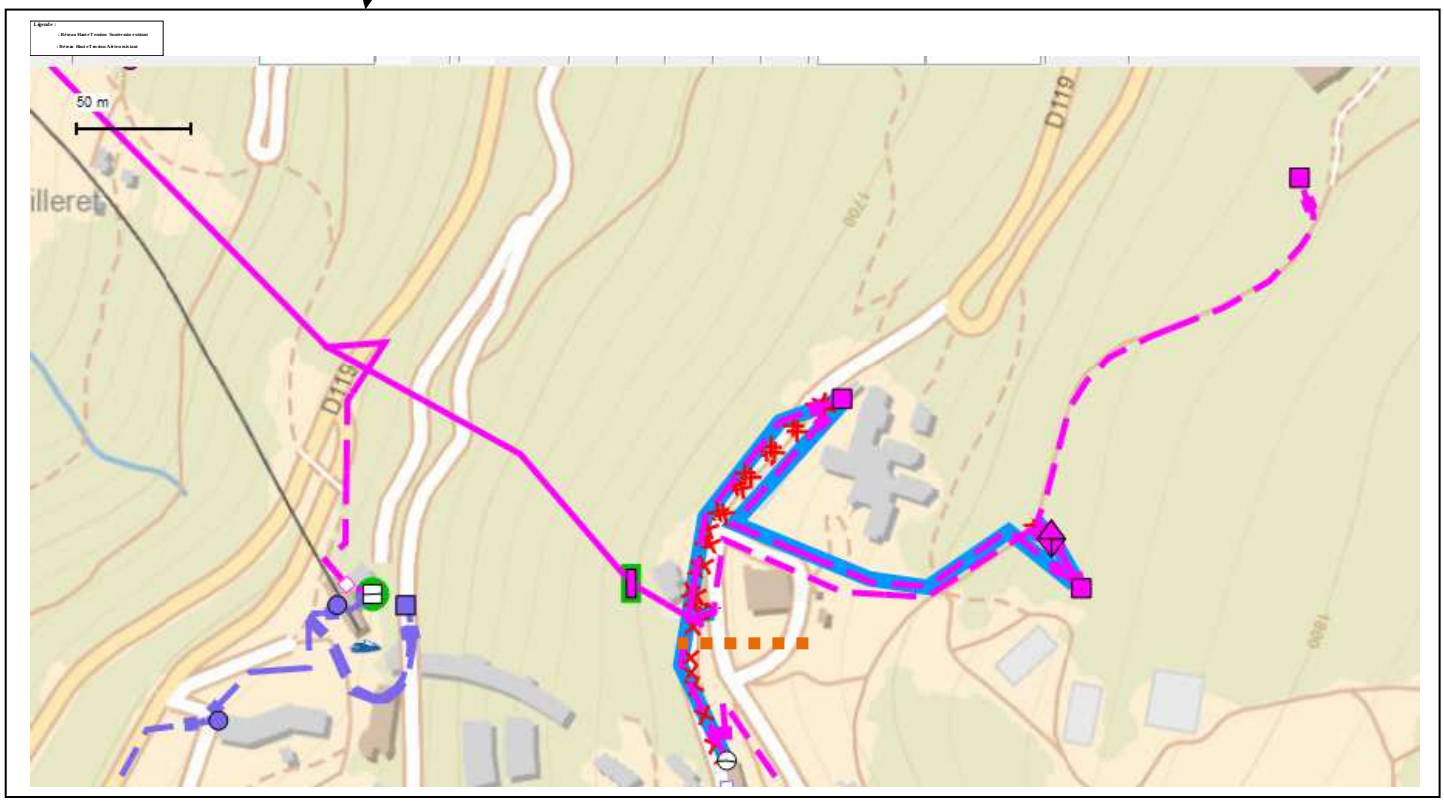

Toute reproduction et utilisation du présent document à des fins autres que celles pour lesquelles il a été créé est interdite. En cas d'utilisation frauduleuse du présent document, Enedis se réserve la possibilité d'engager les recours nécessaires notamment auprès de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (article 22 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978) qui pourra prononcer une sanction pouvant aller jusqu'à 150 000 euros d'amende